



Ofício Nº 034/ADM/2022

Juara-MT, 18 de abril de 2022

À
CÂMARA MUNICIPAL DE JUARA
Sandy de Paula Alves Mainardes
Vereadora

Ver. Sandy de Paula Alves Mainardes
Protocolo nº 215/2022 – 25/04/2022

Assunto: Ofício nº 034/ADM/2022 - Em resposta ao Ofício nº 053/GVS/2022
- Referente informações acerca da rede de esgotamento sanitário da cidade de Juara.

REF: EM RESPOSTA AO OFÍCIO 053/GVS/2022

Prezada Vereadora,

Em atendimento a vossa solicitação, informamos que desde a assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Concessão em 22/05/2020, foram pactuadas novas metas e obrigações referentes ao esgotamento sanitário na cidade de Juara-MT. Essas metas encontram-se na Cláusula 04, item 4,1, Meta 1, do Aditivo do Contrato e deverão ser alcançadas ao longo do período da concessão do Sistema de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário.

As metas que versavam sobre estudos, projetos e obtenção de licenciamento, já foram cumpridas dentro do prazo estabelecido, no ano de 2021. A meta que prevê a construção da segunda Estação de Tratamento de Esgoto (ETE II), que contemplará a “Bacia 02”, tem início no ano corrente de 2022, com previsão de universalização para o ano de 2028.

Conforme o documento “Anexo 01”, os bairros que possuem rede coletora de esgotamento sanitário, estando disponível para interligação no sistema público de coleta, são:

Jardim Boa Vista	Jardim Ubirajara	Jardim Santa Rosa
Jardim Itapuã	Jardim Panorama	Residencial Colinas
Jardim São João	Jardim Santa Clara	Jardim Bela Vista
Parque Azoia	Jardim Santa Cruz	Jardim Vitória (Santa Cruz)
Loteamento Gouveia	Vila Aurora (parcial)	Bairro Aeroporto (Centro)
Cohab Kennedy	Parque Kennedy (parcial)	Centro.

No “Anexo 02” estão destacados os bairros que possuem rede coletora de esgotamento sanitário, porém não estão disponíveis para interligação ao sistema público de coleta, sendo eles:

Bairro Aeroporto	Parque Kennedy (Parcial)	Jardim Santa Helena
Jardim Paranaguá	Centro (prox. hotel Real)	Portal dos Buritis
Residencial São Gabriel	Jardim universitário (Etapa 01)	

Informamos também que está previsto para o ano de 2022, a realização de obras de Rede Coletora de Esgoto no Bairro Cruzeiro, que serão antecipadas devido as obras de pavimentação asfáltica licitadas para esse referido bairro.


Sendo o que temos para o momento, nos colocamos a disposição para eventuais dúvidas ou esclarecimentos, aproveitamos a oportunidade para renovar os protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,



CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA
Cláudio Sidnei Christófoli
Gerente Comercial


Anexo 01- Bairros liberados para ligações

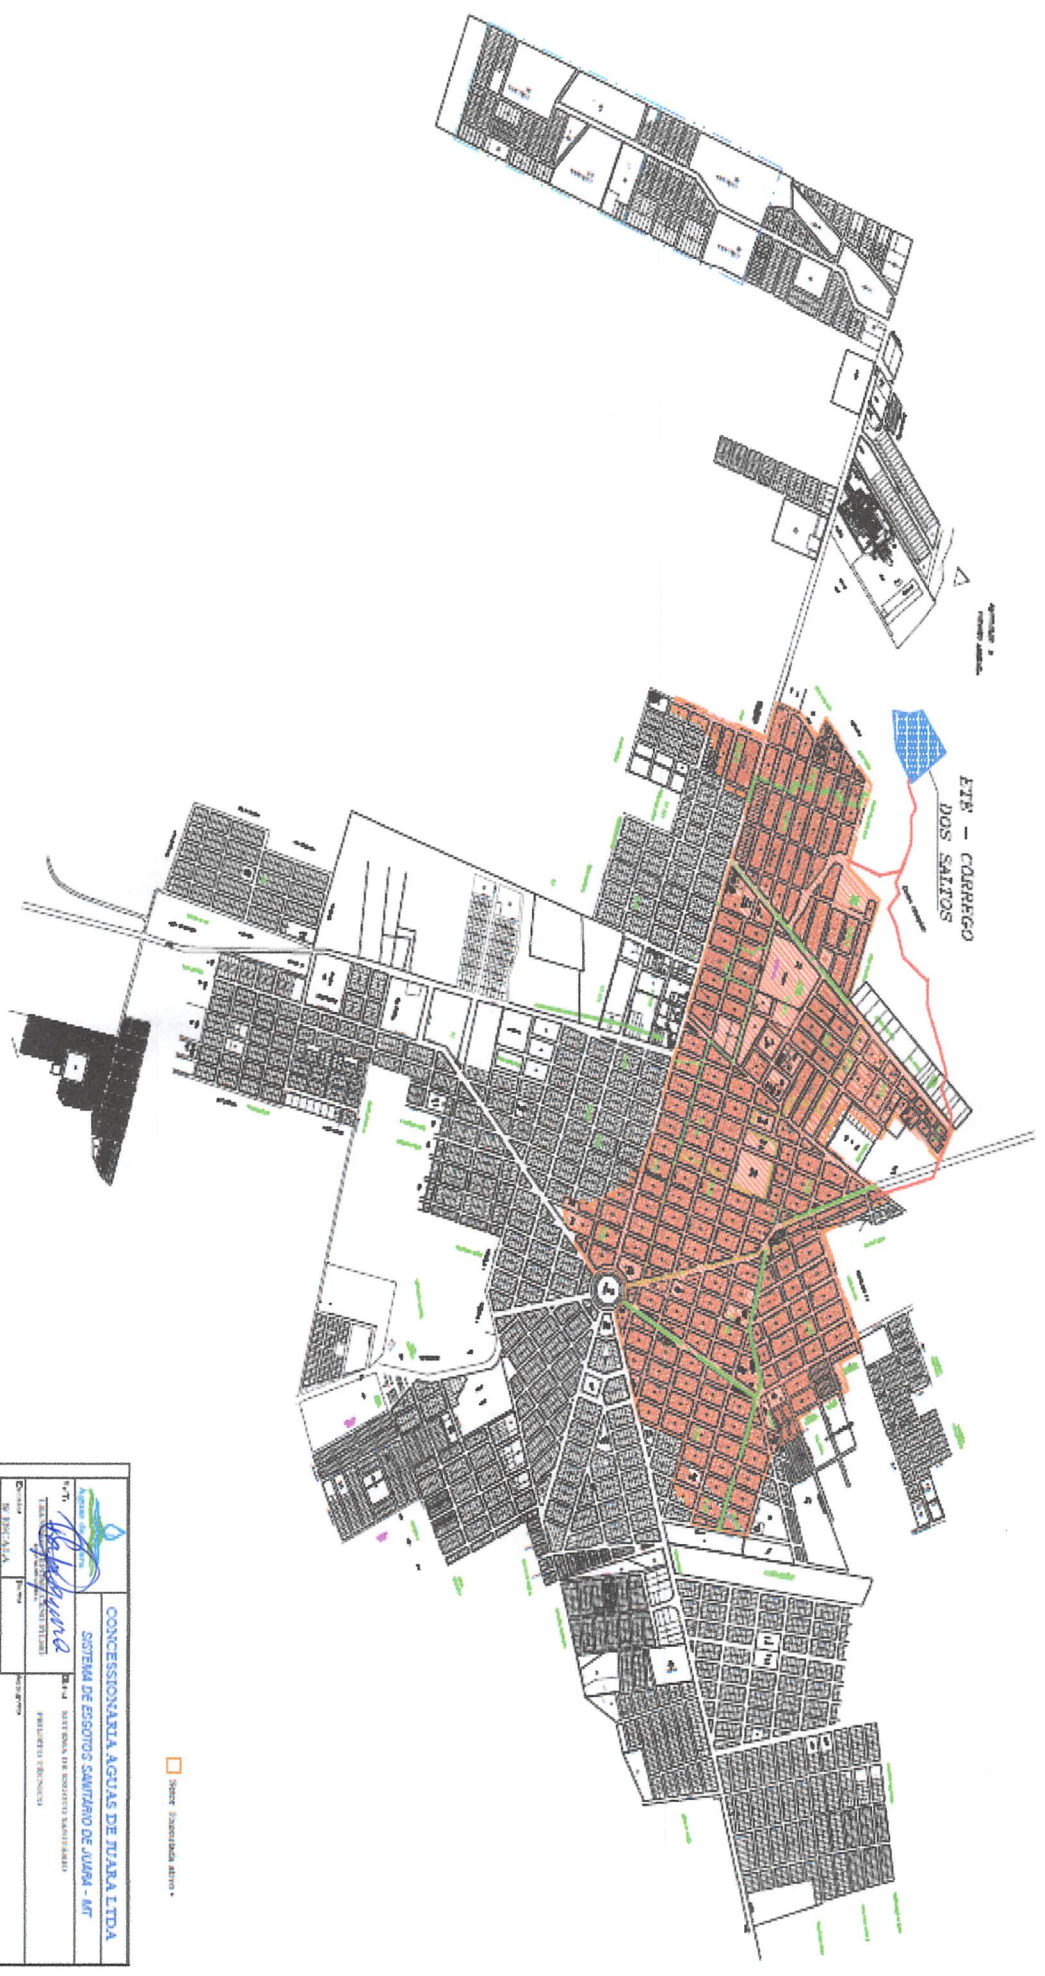

Selo: Saneamento básico

		CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE ITAÚA LTDA SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIO DE ITAÚA - IES	
Nº 71 Rua São João, 100 - Centro - Itaboraí - RJ		Nº 14 Rua São João, 100 - Centro - Itaboraí - RJ	
TÍTULO: PROPOSTA TÉCNICA		PROJETO TÉCNICO	
DATA: 15/05/2014	FOLHA: 1	PROJETO:	TÍTULO:

Anexo 2º-bairros com redes executadas, mas não liberadas

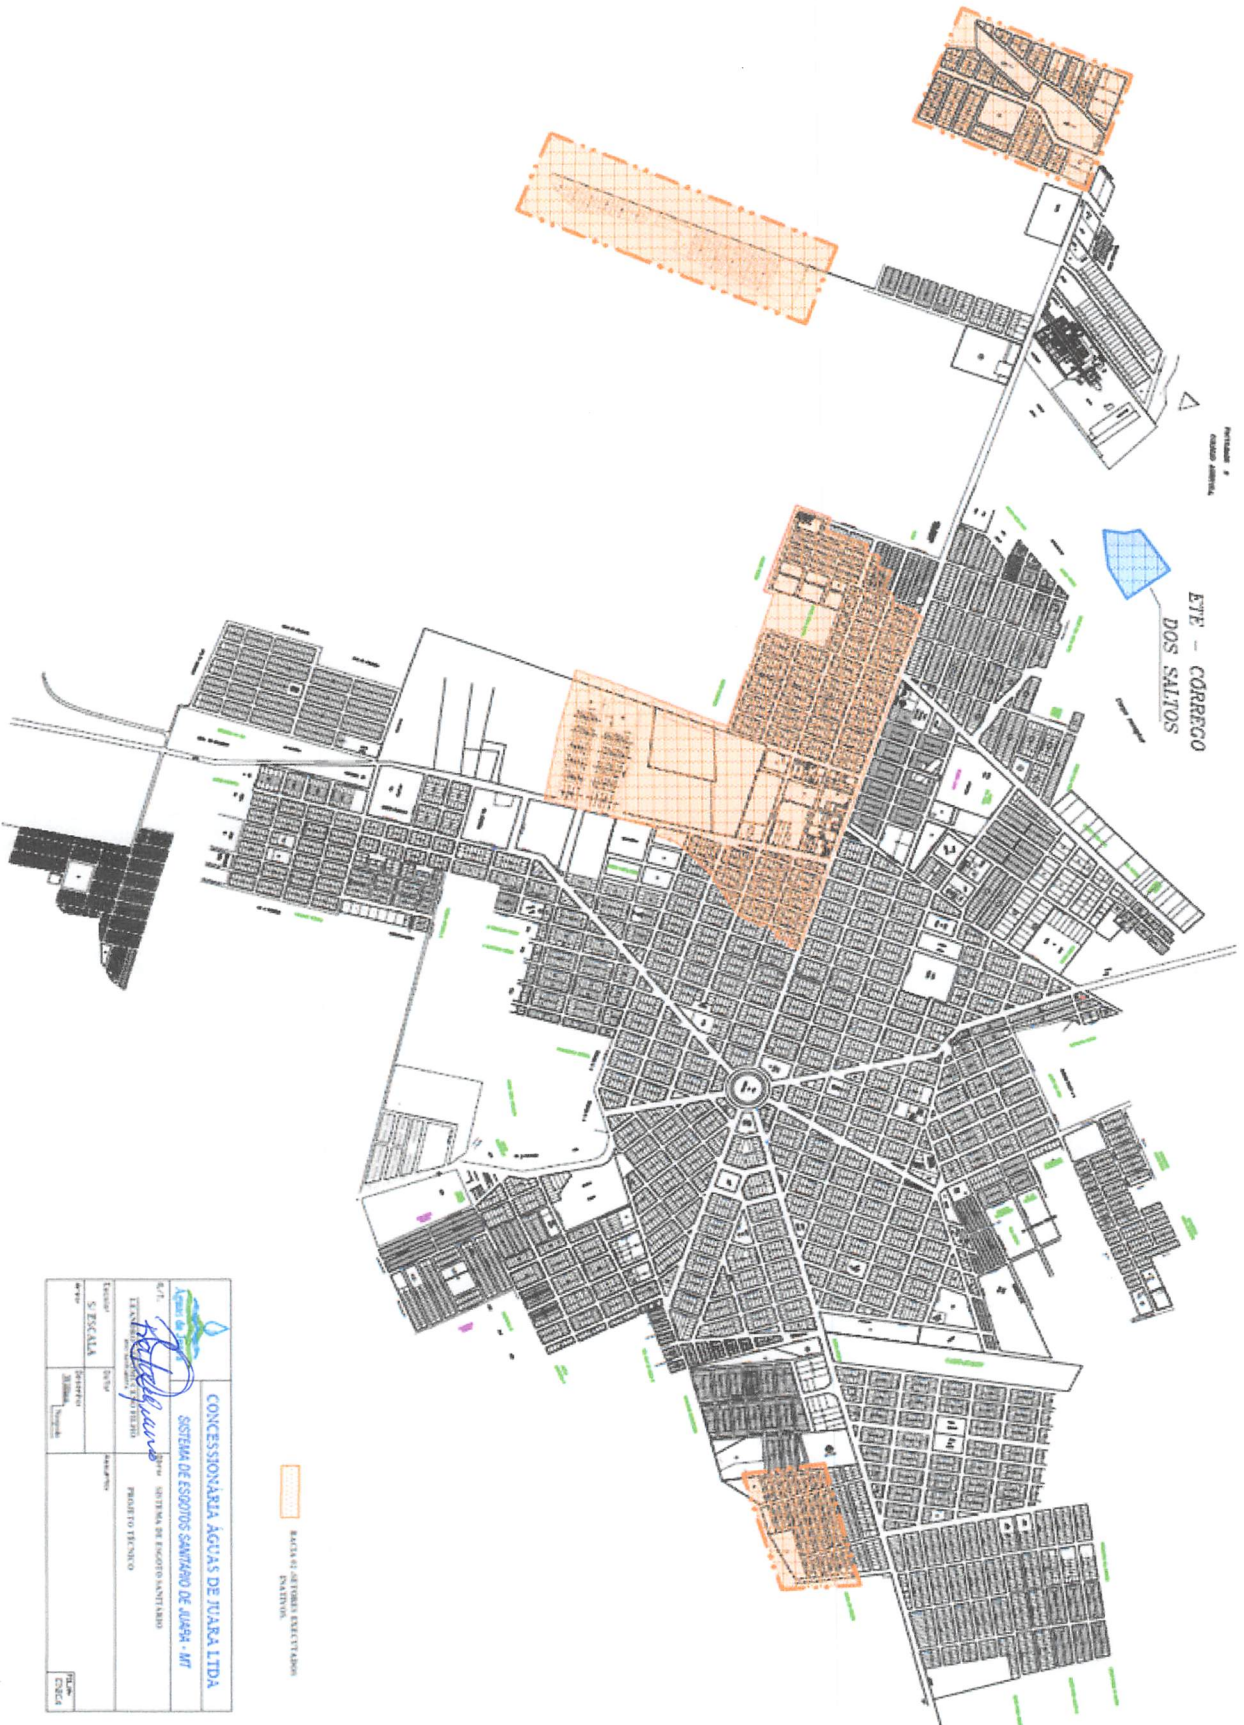

<p>CONCESSONÁRIA ÁGUAS DE JUARA LTDA</p>	
<p>SISTEMA DE ESGOTOS SANITÁRIO DE JUARA - MS</p>	
<p>SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO</p>	
<p>PROJETO TÉCNICO</p>	
<p>ESCALA</p>	<p>1:500</p>
<p>DATA</p>	<p>10/05/2011</p>
<p>PROJETA</p>	<p>PROJETA</p>
<p>REVISOR</p>	<p>REVISOR</p>
<p>APROVADO</p>	<p>APROVADO</p>